

環境に優しく毎日ECO活

照明間引き

可能な範囲で照明を間引き

建物全体に対する節電効果：**7.7%**
(執務室の照明を半分程度間引きした場合)



照明消灯

使用していないエリア（会議室・廊下等）の照明の消灯


建物全体に対する節電効果：**2.9%**



暖房時室温 19℃

無理のない範囲で室内温度を調整


建物全体に対する節電効果：**3.4%**
(暖房温度を2℃下げた場合)

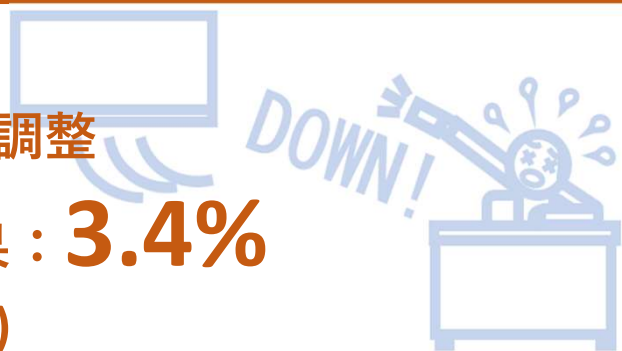

空調機等停止

使用していないエリアの空調を停止

建物全体に対する節電効果：**1.7%**

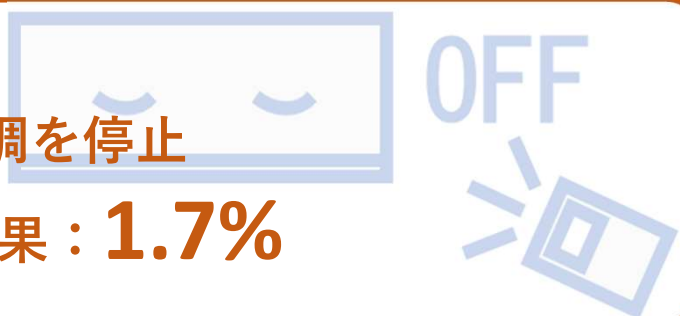

OA機器

長時間席を離れるときは、OA機器の電源を切るか、スタンバイモード

建物全体に対する節電効果：**3.6%**



ご注意

- ・記載している節電効果は、建物全体の消費電力に対する目安です。
- ・空調についての節電効果は電気式空調を想定しています。
- ・一定の条件の下での試算結果ですので、各々の建物の利用状況により削減値は異なります。
- ・節電を意識するあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なものとならないようご注意ください。